

MÓDULOS PARA PRESSURIZAÇÃO

O módulo dedicado para sistemas de pressurização permite que a central possa ligar ou desligar o painel de comando do sistema de pressurização de escadas de forma automática.

Os Contatos LIGA e DESLIGA são contatos secos, independentes e livres de potencial, fornecidos respectivamente como N.A. e N.F.

O Contato LIGA é acionado conforme programação da saída de sirenes, deve acionar a pressurização em eventos de fogo. O contato de DESLIGA só é acionado quando o detector da sala de pressurização for acionado, deve desligar o comando o painel quando houver um fogo na sala do sistema de pressurização.

Quando atuados, os contatos de permanecem nessa condição até que o sistema seja reiniciado.

Os contatos de LIGA e DESLIGA devem ser ligados nos bornes adequados do painel de comando da pressurização, consulte a documentação do fabricante do painel.



CD-PRESS


***O protocolo de comunicação V2 é exclusivo.**

Elementos de outros sistemas não são reconhecidos pelo sistema com protocolo V2 e vice-versa.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	CD-PRESS
Tensão nominal	24Vcc
Consumo	~10mA(repouso) 50mA(alarme)
Indicação de supervisão	Piloto verde pulsante
Capacidade por ramal	1A - contato LIGA 1A - contato DESLIGA
Grau de proteção	IP 54
Protocolo	V2*
Caixa	ABS - Branca
Peso	150g
Dimensões	(h)97 x (l)72 x (p)20 mm

DIMENSÕES

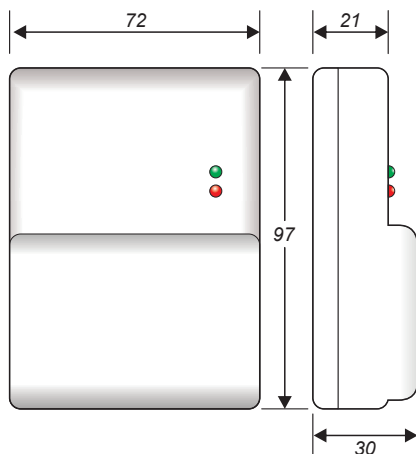

MONTAGEM

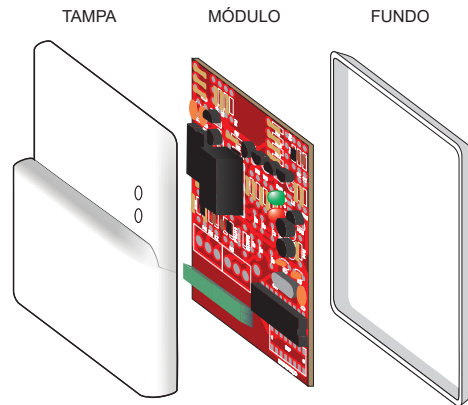

LIGAÇÃO DO MÓDULO DE PRESSURIZAÇÃO CD-PRESS

